



Oddzielny wyzwalacz, Wyzwalacz promieniowy z lewej dla łącznik pozycyjny z zapadką 3SE5312/3SE5322 i AS-i 3SF13 i wyłącznik pozycyjny z oddzielnym wyzwalaczem 3SE51/3SE52 i AS-i 3SF11/3SF12

Nazwa markowa produktu	SIRIUS		
oznaczenie produktu	Element wykonawczy		
oznaczenie typu produktu	3SE5		
Ogólne dane techniczne			
odporność na wstrząsy	30 g / 11 ms		
• zgodnie z IEC 60068-2-27			
wytrzymałość zmęczeniowa	0,35 mm / 5 g		
• zgodnie z IEC 60068-2-6			
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	T		
zasada działania	Mechaniczne		
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006		
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1		
Waga netto na jedn.	0,08 kg		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia	-25 ... +85 °C		
• podczas pracy			
• podczas magazynowania			
-40 ... +90 °C			
Głowica napędowa			
konstrukcja mechanizmu napędowego	Element wykonawczy promieniowy lewostronny		
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
pozycja montażowa	Dowolny		
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

other

Environment



[Environmental Confirmations](#)

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV04>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AV04>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AV04>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV04&lang=en

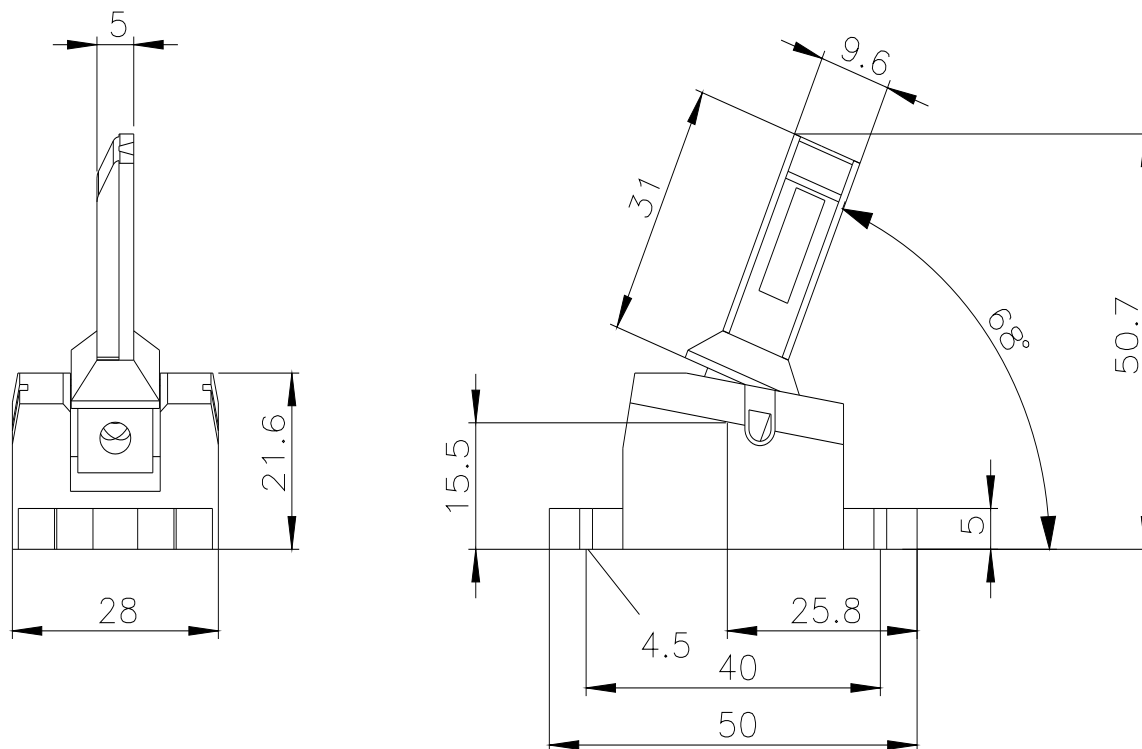

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 