



wyposażenie dodatkowe 3WA / 3WL wyzwalacz podnapięciowy (UVR), bez opóźnień (0,08 s) i krótkozwłoczny (0,2 s), 24-30 V DC,

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyzwalacz podnapięciowy
wykonanie produktu	wyzwalacz podnapięciowy (UVR) / bez opóźnienia (0,08 s) i krótkotrwałe zwłoczny (0,2 s), 24-30 V DC
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	bezpiecznik topikowy gG: 2 A, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, charakterystyka C: 4 A, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, charakterystyka D: 2 A
moc zaciągania [W]	50 W
moc robocza [W]	5 W
Czas opóźnienia wyłączenia minimalny	80 ms
Czas opóźnienia wyłączenia maksymalny	200 ms
Waga netto na jedn.	786 g
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other
Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous

[Confirmation](#)

Dangerous goods
Dangerous goods information

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3WA9111-0AE02>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3WA9111-0AE02>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA9111-0AE02

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

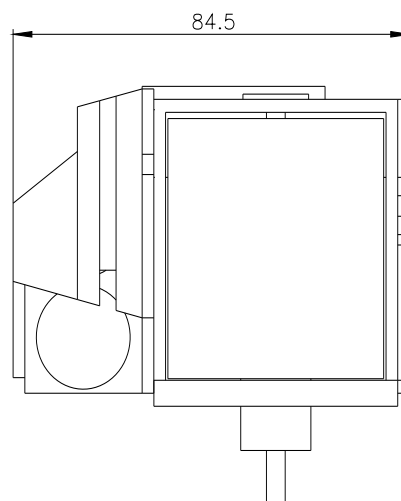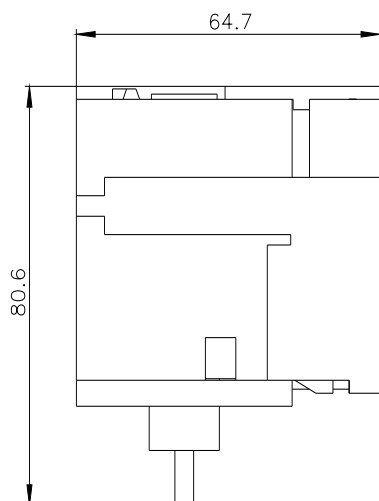

Ostatnia zmiana:

4.04.2025 

