




wyposażenie dodatkowe 3WA / 3WL wyzwalacz napięciowy (ST) 5% czasu włączania, 24-30 V DC do pracy krótkotrwałej, z wyłącznikiem, praca ciągła niemożliwa

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyzwalacz napięciowy
wykonanie produktu	wyzwalacz napięciowy (ST) 5% ED, 24-30 V AC do pracy krótkotrwałej, z wyłącznikiem, praca ciągła niemożliwa
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	bezpiecznik topikowy gG: 10 A, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, charakterystyka C: 10 A
moc zaciągania [W]	300 W
minimalny czas trwania polecenia przy $U_s = 100\%$	60 ms
czas otwarcia (elektrycznie) wyłącznika przy $U_s = 100\%$	50 ms
Waga netto na jedn.	800 g
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

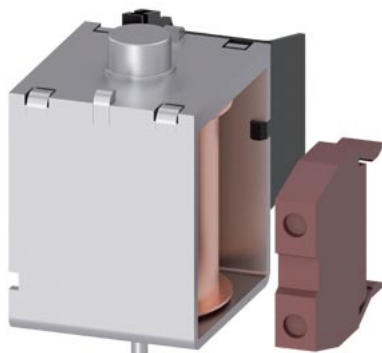

[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates			Maritime application	other
	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous		
other					

[Confirmation](#)

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3WA9111-0AD22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3WA9111-0AD22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA9111-0AD22

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

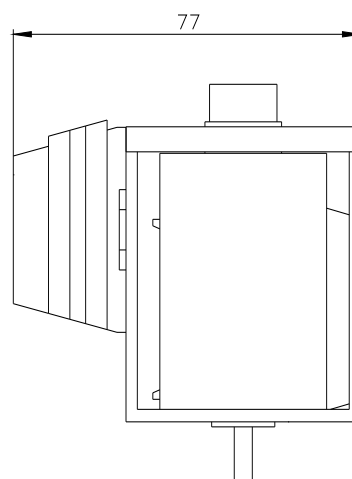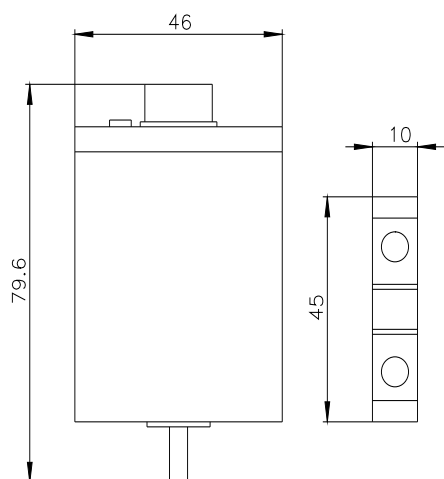

Ostatnia zmiana:

5.08.2025

