

Element syreny, Różne dźwięki 102 dB, 8 sygnałów + zmienna głośność, czarny, AC 230 V, średnica 70 mm







Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Syrena
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
napięcie robocze	
• 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa	230 V
• 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa	230 V
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-10 %
pobierany prąd maksymalny	45 mA
rodzaj sygnału akustycznego	8 tonów
poziom głośności	102 dB
Żywotność brzęczyka	5 000 h
Częstotliwość tonu	
• 1	0,9 kHz
• 2	3,5 kHz
materiał	PC
kolor	Czarny
rodzaj montażu	bagnet

<b>oznaczenie środków roboczych</b>	
• zgodnie z DIN EN 61246-2	P
• zgodnie z IEC 81346-2:2009	P

<b>Dane mechaniczne</b>	
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm

<b>Warunki środowiska</b>	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C
Stopień ochrony IP	IP65
funkcja produktu regulowany sygnał akustyczny	Tak
wysokość	54 mm
szerokość	70 mm

**Aprobaty/ Certyfikaty**

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 RCM	 EG-Konf.
		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>

**Więcej informacji**

**Information- and Downloadcenter**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (System zamawiania online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4450-0EA2>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4450-0EA2>

**Service&Support**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4450-0EA2>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4450-0EA2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4450-0EA2&lang=en)

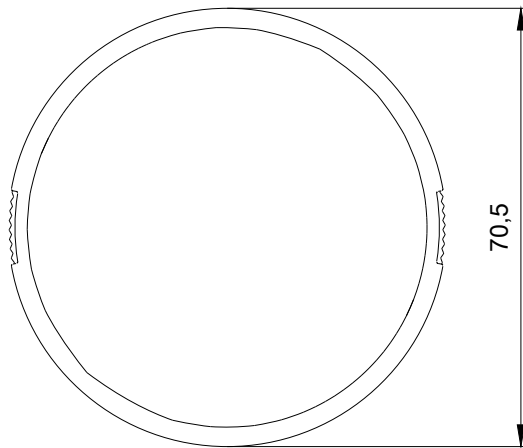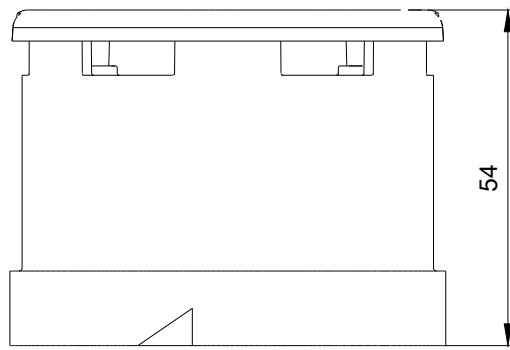

Ostatnia zmiana:

27.04.2020