


Instrukcja instalacji APCTM Smart-UPSTM Ultra Przedłużacz akumulatora SRTL006

Zawartość opakowania



Instalacja

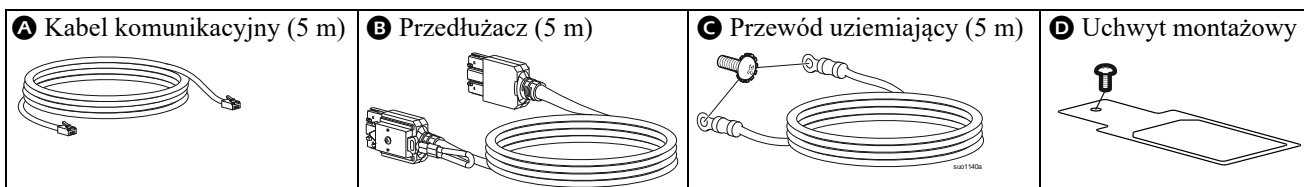


PRZESTROGA

RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO


- Nie podłączaj przedłużacza XLBP do zasilacza UPS/XLBP do momentu zainstalowania wspornika połączenia.
- Wyjmij wspornik złącza dopiero po odłączeniu złącza do zasilacza UPS/XLBP.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia i uszkodzenie sprzętu.

Indywidualny XLBP

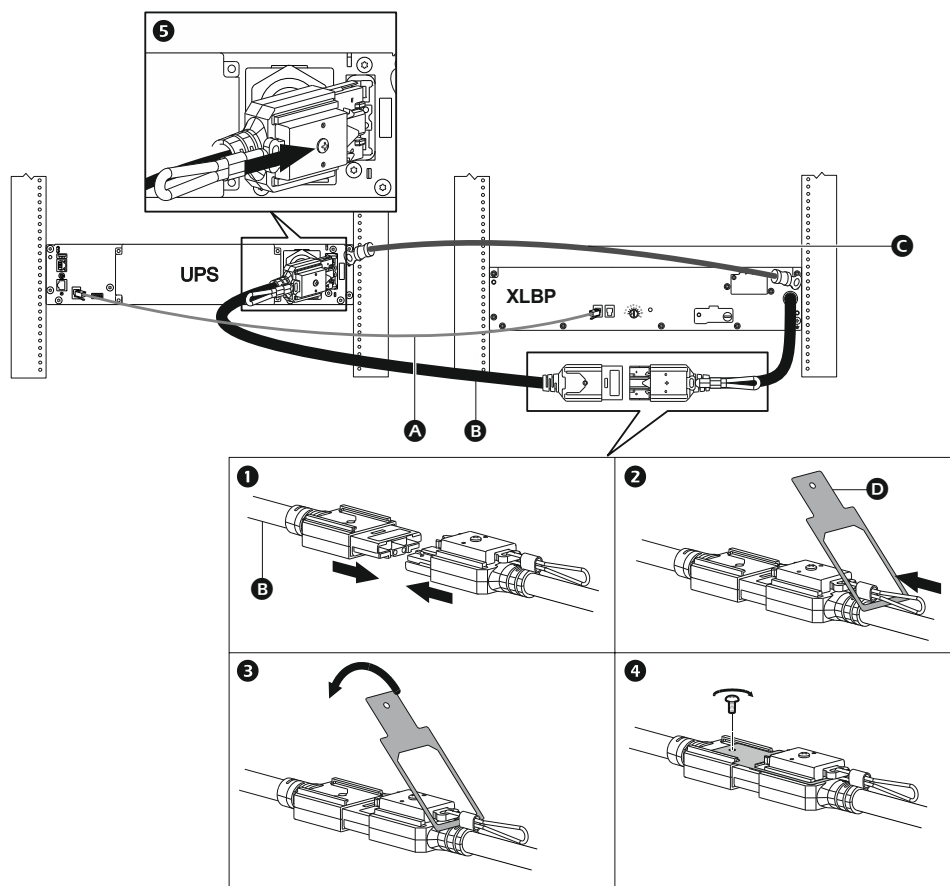

Kilka XLBP

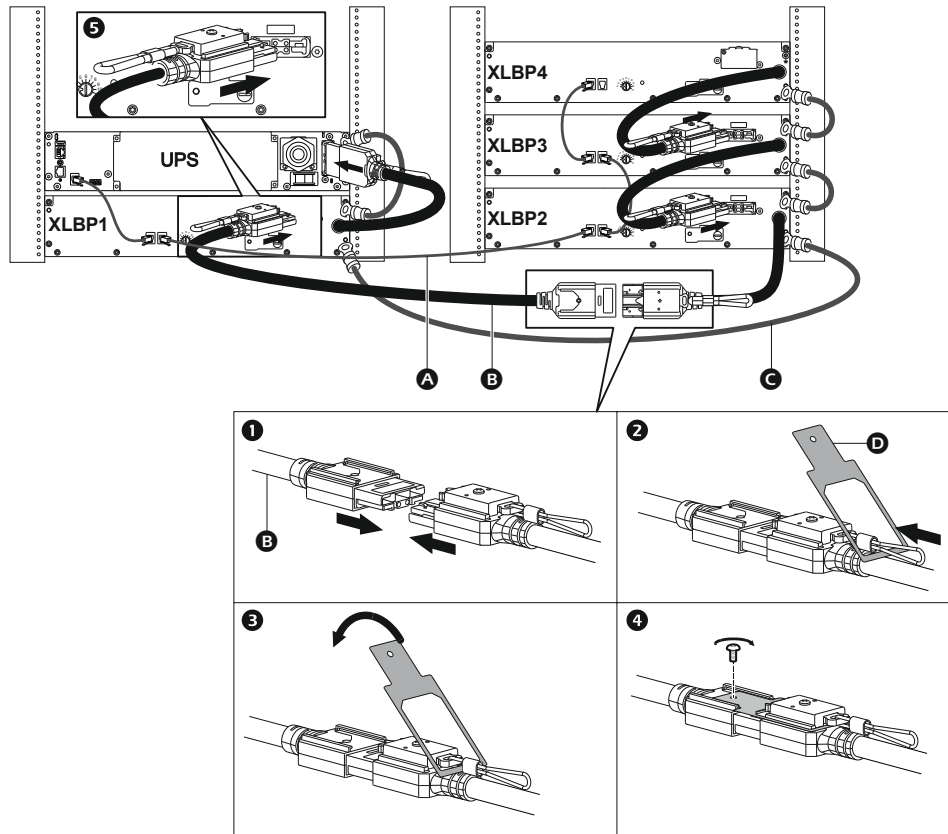

Informacje o obsłudze klienta i gwarancji są dostępne na naszej stronie internetowej, www.apc.com.

© 2022 Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone. Schneider Electric, Life is On | Schneider Electric, logo Schneider Electric, APC, logo APC oraz Smart-UPS są znakami towarowymi firmy Schneider Electric SE, jej spółek zależnych lub stowarzyszonych. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

PL 990-4232
05/2022