



Kompaktowy moduł ASIsafe K45F LS typ 4 (czujnik świetlny) do testowanego wyjścia półprzewodnikowego zasilanie czujnika z AS-i maksymalna obciążalność prądowa 200 mA Płyta montażowa 3RK1901-2EA00 lub 3RK1901-2DA00 należy zamawiać osobno

Ogólne dane techniczne		
wykonanie produktu		Kompaktowy moduł bezpieczeństwa K45F LS, TYPE4
protokół obsługiwany protokół AS-interface		Tak
wykonanie przyłącza elektrycznego wejść i wyjść		przyłącze śrubowe M12
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750		A
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		A
Wejścia		
liczba wejść cyfrowych dla zadań bezpieczeństwa		2
prąd wejściowy na wejściu cyfrowym przy sygnale <1> minimalny	mA	5
Wyjścia		
rodzaj napięcia napięć wyjściowych		DC
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-25 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-40 ... +85
Stopień ochrony IP		IP67
Dane mechaniczne		
szerokość	mm	45
wysokość	mm	80
głębokość	mm	34
rodzaj montażu		Montaż na standardowej szynie/montaż naścienny przy pomocy płyty montażowej do modułu kompaktowego K45
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval		EMV

[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------------------	-------	-------------

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1205-0BQ24-0AA3>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1205-0BQ24-0AA3>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1205-0BQ24-0AA3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0BQ24-0AA3&lang=en

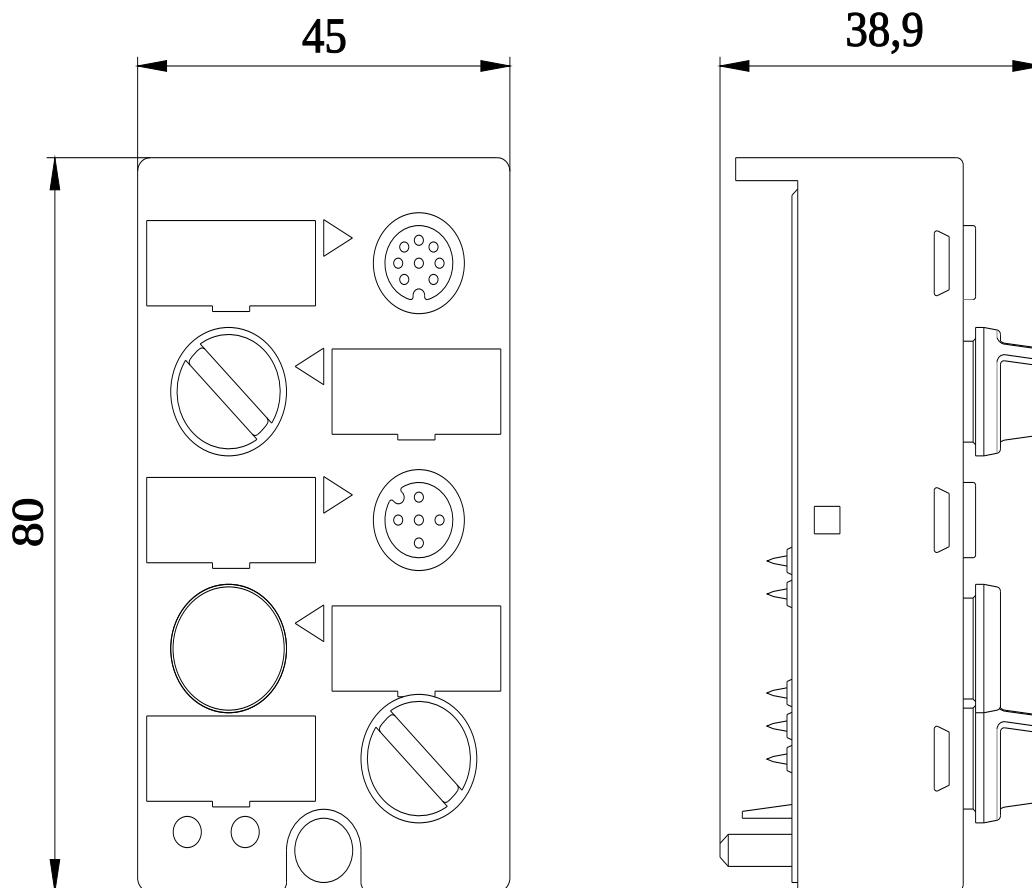

Ostatnia zmiana:

1.08.2024 