SIEMENS

Karta informacyjna 7KT1222

Figure similar

zestaw startowy 18 2x listwa czujników 9-krotna + 18x 40 A czujnik + menedżer danych 7KT1260

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wielokanałowy miernik prądu
oznaczenie typu produktu	7KT PAC1200
Ogólne dane techniczne	
dokładność pomiaru	Dokładność całkowita +/-2% (od końcowej wartości skali / klasa 2
wartość pomiarowa prądu wartość znamionowa	63 A
Napięcie zasilania	
wersja mierzonej częstotliwości sieciowej wartość końcowa	50 +/- 5%
częstotliwość sieciowa wartość znamionowa	
● 50 Hz	Tak
Stosowność	
możliwość zastosowania amperomierz	Nie
możliwość zastosowania licznik mocy biernej	Tak
możliwość zastosowania obrotomierz	Nie
możliwość zastosowania częstotliwościomierz	Tak
możliwość zastosowania licznik impulsów	Nie
możliwość zastosowania woltomierz	Nie
możliwość zastosowania miernik mocy czynnej	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
liczba jednostek podziału szerokości	4
Waga netto na jedn.	1,721 kg

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval		other	
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	EAC	Confirmation	Confirmation	产品合格 QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KT1222
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KT1222

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT1222

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

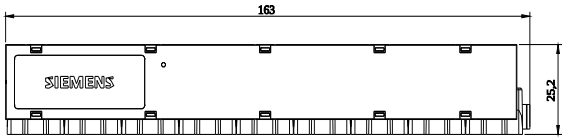



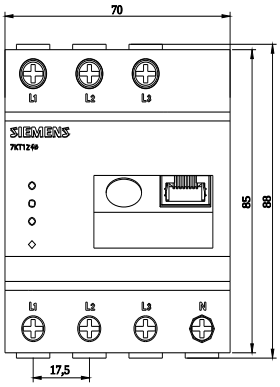

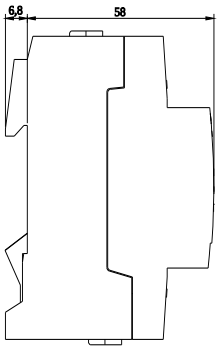

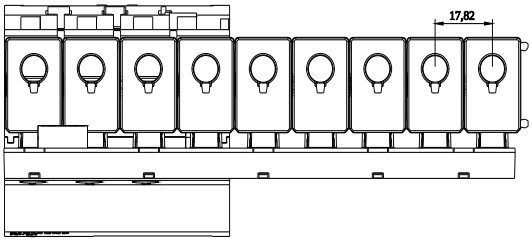

Ostatnia zmiana: 9.05.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens