


Akcesoria do SIRIUS 3RM1 3-fazowa szyna zbiorcza do 3 rozruszników silnika podziałka 22,5 mm technika przyłączy śrubowych



Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		3-fazowe szyny zbiorcze
wykonanie produktu		do 3 rozruszników silnika
możliwość zastosowania		Układ rozruchowy 3RM1
funkcja produktu ochrona zwarciova		Nie
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	m	2 000
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-25 ... +60
• podczas transportu	°C	-40 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-40 ... +70
napięcie izolacji wartość znamionowa	V	500
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009		X
Obwód główny		
względna tolerancja symetryczna napięcia roboczego	%	10
obciążalność prądowa maksymalny	A	25
prąd roboczy przy AC przy 480 V zg. z UL 508	A	16
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
pozycja montażowa		Dowolny
rodzaj montażu		mocowanie śrubowe
szerokość	mm	69
wysokość	mm	41
głębokość	mm	12
Aprobata/ Certyfikaty		
General Product Approval		EMV

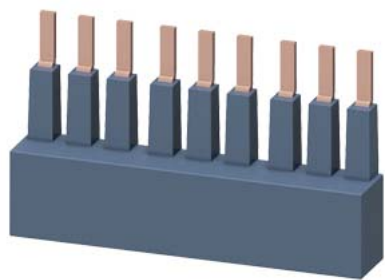

Test Certificates	other	Railway	Environment
-------------------	-------	---------	-------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RM1910-1BA>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RM1910-1BA>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RM1910-1BA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1910-1BA&lang=en

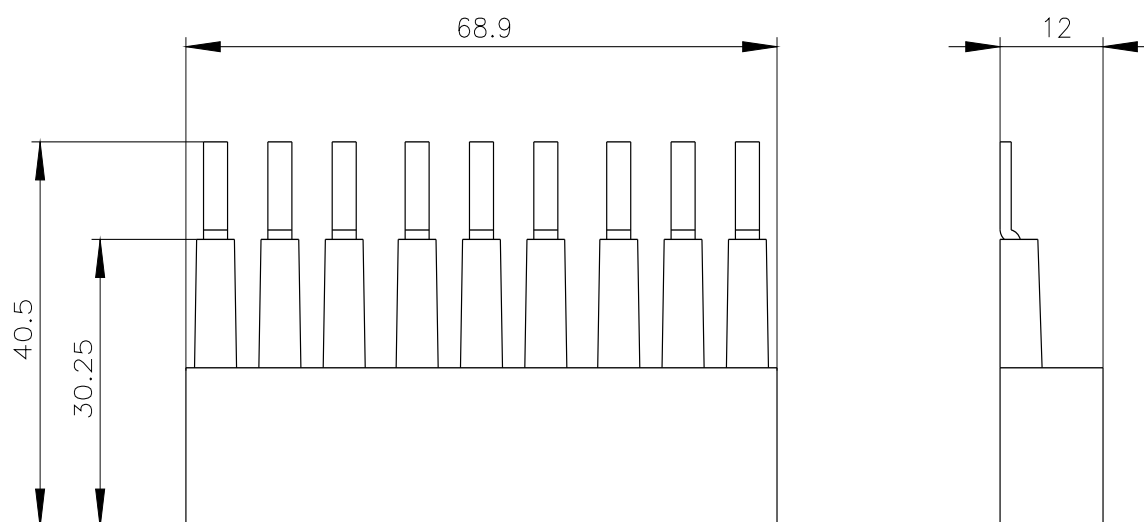

Ostatnia zmiana:

1.04.2025