


Moduł instalacyjny AS-i do sterowania na miejscu



Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		Moduł montażowy AS-i do sterowania lokalnego
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529		zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia
względna wilgotność powietrza podczas pracy	%	10 ... 90
temperatura otoczenia		
• podczas transportu	°C	-25 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-25 ... +80
• podczas pracy	°C	-20 ... +60
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		K
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
szerokość	mm	45
wysokość	mm	50
głębokość	mm	78
Przyłącza/ Zaciski		
długość odcinka odizolowanego	mm	7
wykonanie przyłącza elektrycznego		Przyłącze śrubowe
• dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania		
moment dokręcania zestyków pomocniczych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcania dla styków pomocniczych przy zacisku śrubowym maksymalny	N·m	0,5 ... 0,6
Aprobaty/ Certyfikaty		
świadectwo kwalifikacyjne		IEC / EN 60947-6-2
General Product Approval		EMV

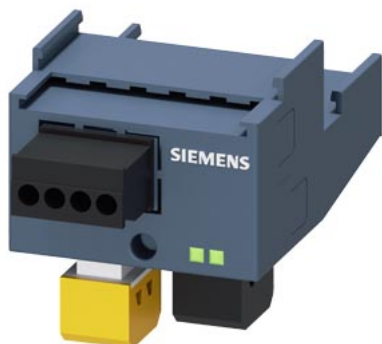

other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RA6970-3F>

CAx-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6970-3F>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6970-3F>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6970-3F&lang=en

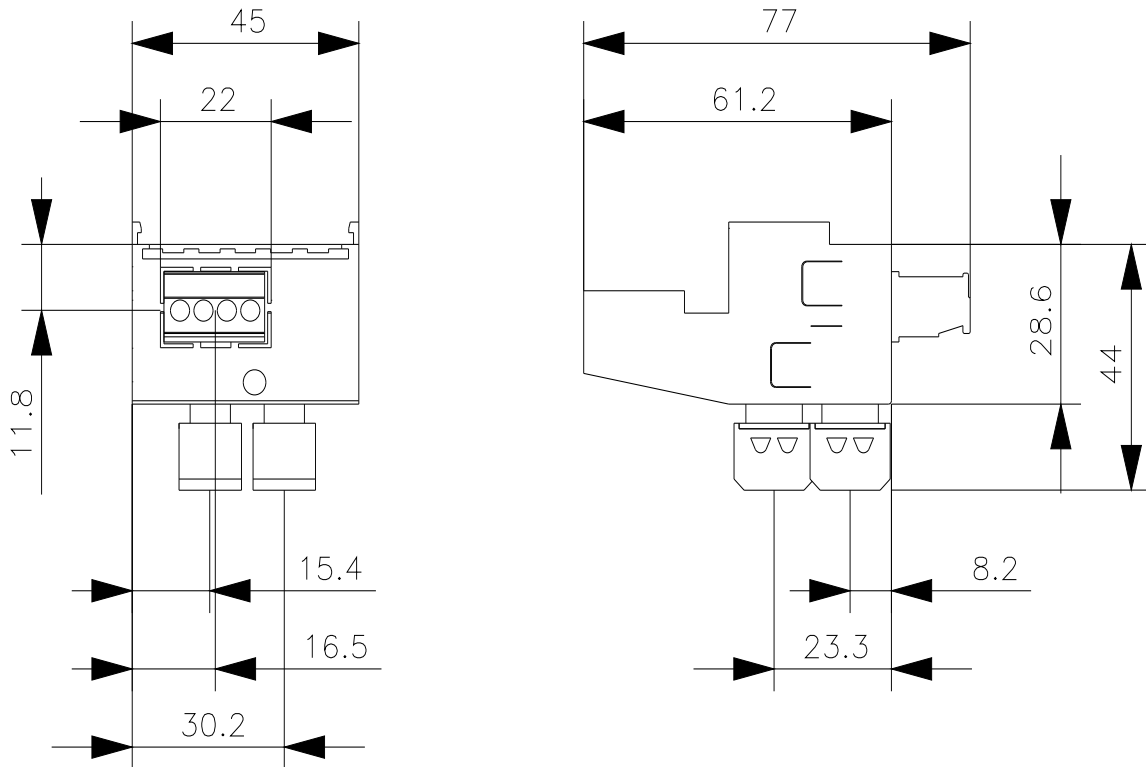

Ostatnia zmiana:

2.04.2025