



zacisk przewodu neutralnego/ PE, przejściowe, dla mocowanie do podłoża, wyposażenie do wyłącznika głównego i wyłącznik awaryjny 3LD23/24 do 160A-250A i do wyłącznika głównego wyłącznik awaryjny 3LD5 do 100A-150A

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przewodu neutralnego/PE
wykonanie produktu	Wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD23/24
Akcesoria	
akcesoria	przelotowy, do mocowania na podłożu, dla 160A i 250A
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> minimalny 	1
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych	
<ul style="list-style-type: none"> typu linka z tulejką kablową 	1x (16...185 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> jednożyłowy lub wielożyłowy 	1x (16...150 mm ²)

Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	438 g

Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mifb=3LD9240-2C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9240-2C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-2C

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

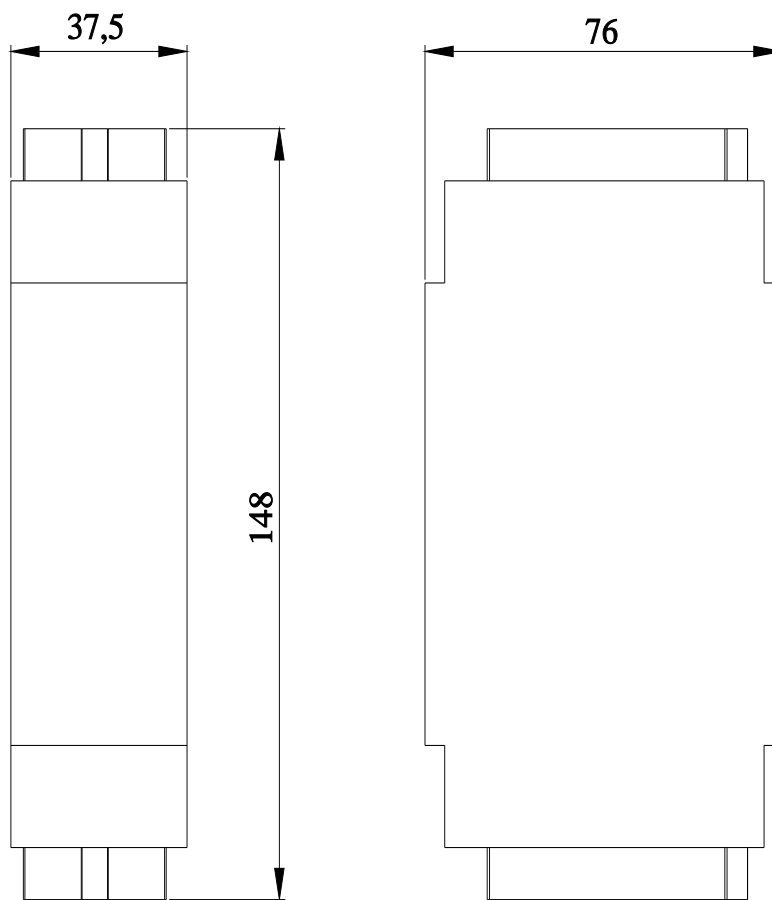

Ostatnia zmiana:

12.04.2025 

