



SIVACON, połowa drzwi, po lewej, IP55, wys.: 1800 mm, szer.: 900 mm, RAL 7035, klasa ochrony 1

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Połowa drzwi
wykonanie produktu	zamknięty
wykonanie powierzchni	powlekany proszkowo
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP55
stopień ochrony środków roboczych	klasa ochrony 1
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wentylacja</li> <li>drzwi przezroczyste</li> <li>drzwi z blokadą rozłącznika</li> </ul>	<p>Nie</p> <p>Nie</p> <p>Nie</p>
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 800 mm
szerokość	900 mm
kierunek otwierania drzwi	Lewo
Waga netto na jedn.	21 kg
materiał	Stal

Zezwolenia Certyfikaty	Environment	General Product Approval	Test Certificates
------------------------	-------------	--------------------------	-------------------

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Special Test Certific-  
ate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1890-2UT25-0BA2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1890-2UT25-0BA2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1890-2UT25-0BA2](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1890-2UT25-0BA2)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

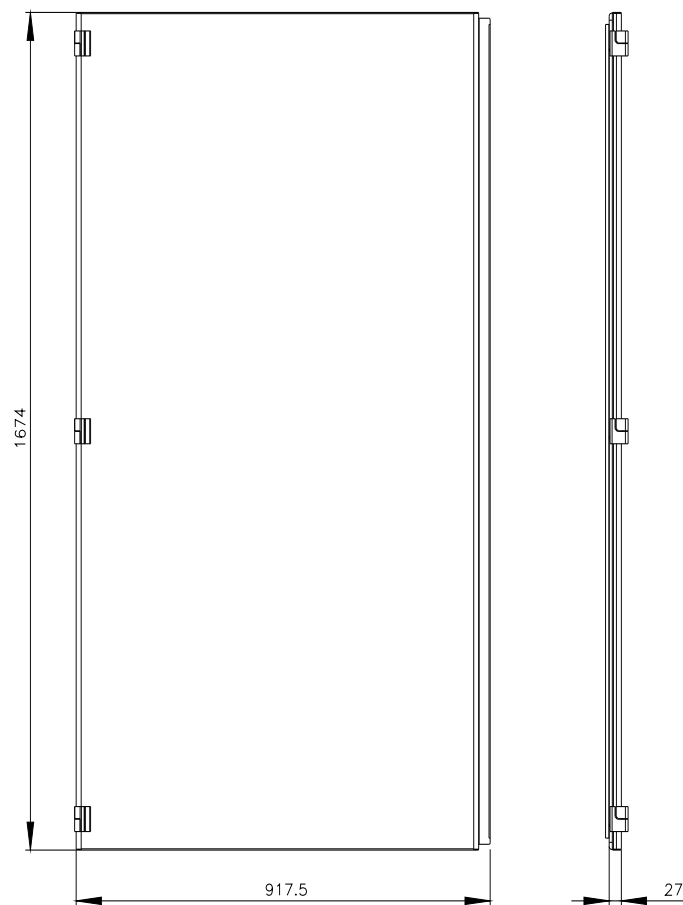

Ostatnia zmiana:

10.12.2025

