



SIVACON, połowa drzwi, po lewej, z otworami wentylacyjnymi, IP20, wys.: 1800 mm, szer.: 900 mm, RAL 7035, klasa ochrony 1

| Wersja | |
|--|---|
| Nazwa markowa produktu | SIVACON |
| oznaczenie produktu | Połowa drzwi |
| wykonanie produktu | z otworami wentylacyjnymi |
| wykonanie powierzchni | powlekany proszkowo |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie | Nie |
| Klasa ochrony | |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| stopień ochrony środków roboczych | klasa ochrony 1 |
| Wygląd | |
| kolor | jasny szary |
| Szczegóły produktu | |
| element składowy produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> wentylacja drzwi przezroczyste drzwi z blokadą rozłącznika | <ul style="list-style-type: none"> Tak Nie Nie |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| wysokość | 1 800 mm |
| szerokość | 900 mm |
| kierunek otwierania drzwi | Lewo |
| przekrój wentylacji użytkowy | 1 156 cm ² |
| Waga netto na jedn. | 21 kg |
| materiał | Stal |
| Zezwolenia Certyfikaty | |

Environment

General Product Approval

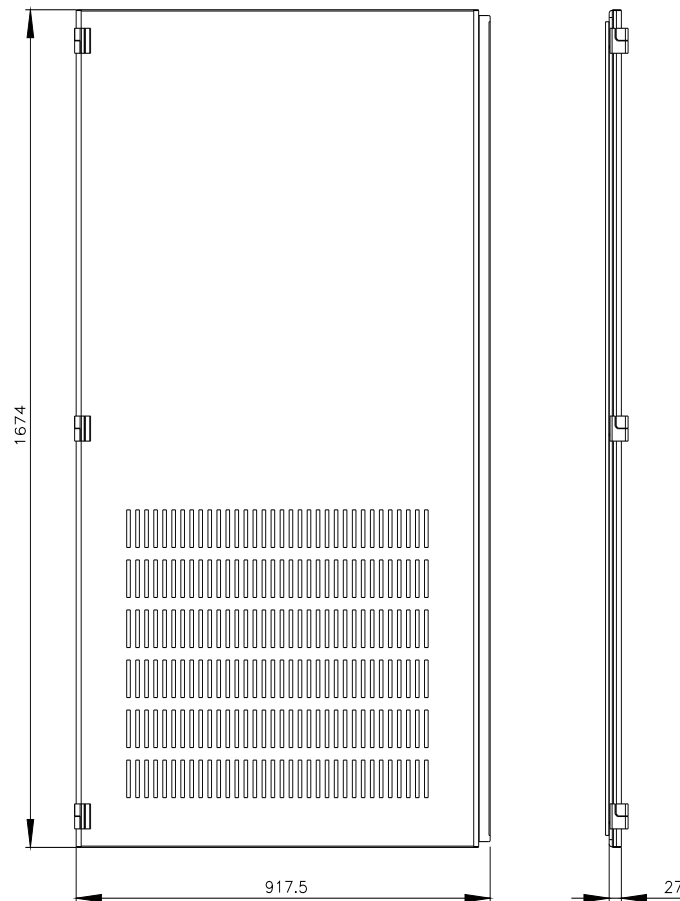
Test Certificates

[Environmental Con-
firmations](#)



[Special Test Certific-
ate](#)

other

**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1890-2UT25-1BA2>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1890-2UT25-1BA2>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1890-2UT25-1BA2**CAX-Online-Generator**<https://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<https://www.siemens.com/specifications>**Krzywe charakterystyczne**[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

13.04.2025

