SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1950-0HN10-0AA0

Stojak do pulpitów obsługi dwuręcznej, z przepustami kablowymi do metrycznych izolatorów przepustowych

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Stojak
wykonanie produktu	do pulpitów obsługi dwuręcznej
oznaczenie typu produktu	3SU1
Ogólne dane techniczne	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Waga netto na jedn.	14,5 kg
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-25 ... +70 °C
● podczas magazynowania i transportu	-40 ... +80 °C
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	845 mm
szerokość	400 mm
Akcesoria	
materiał akcesorium	Metal
kolor akcesorium	Czarny
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.625 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	0.235 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	-0.267 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	0.593 kg

Environment	General Product Approval

Environmental Confirmations

General Product Approval	Test Certificates	Maritime application

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Type Test Certific-
ates/Test Report

other

Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0HN10-0AA0
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0HN10-0AA0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0HN10-0AA0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0HN10-0AA0&lang=en

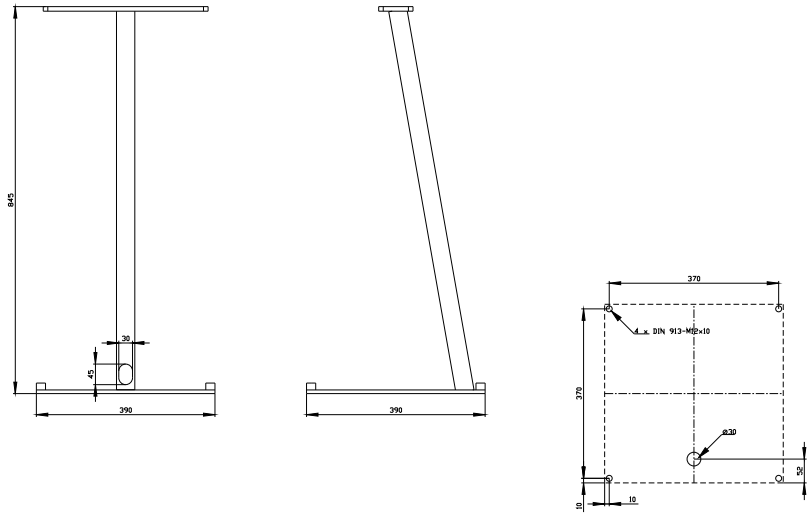

Ostatnia zmiana: 2.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens